

Next Curb


Monteringsanvisning

Allt elinstallationsarbete måste utföras av en auktoriserad installatör och uppfylla installationskraven i användningslandet.

Kablar och ledningar som förläggs i kabelstenen ska vara utförda med minst dubbel isolering samt vara typgodkända och särskilt avsedda för denna förläggningsmetod. Tillverkarens montage- och installationsanvisningar ska följas.

Stenen är avsedd för användning inom lågspänningsdirektivets tillämpningsområde, det vill säga upp till 1000 V växelspanning respektive 1500 V likspänning



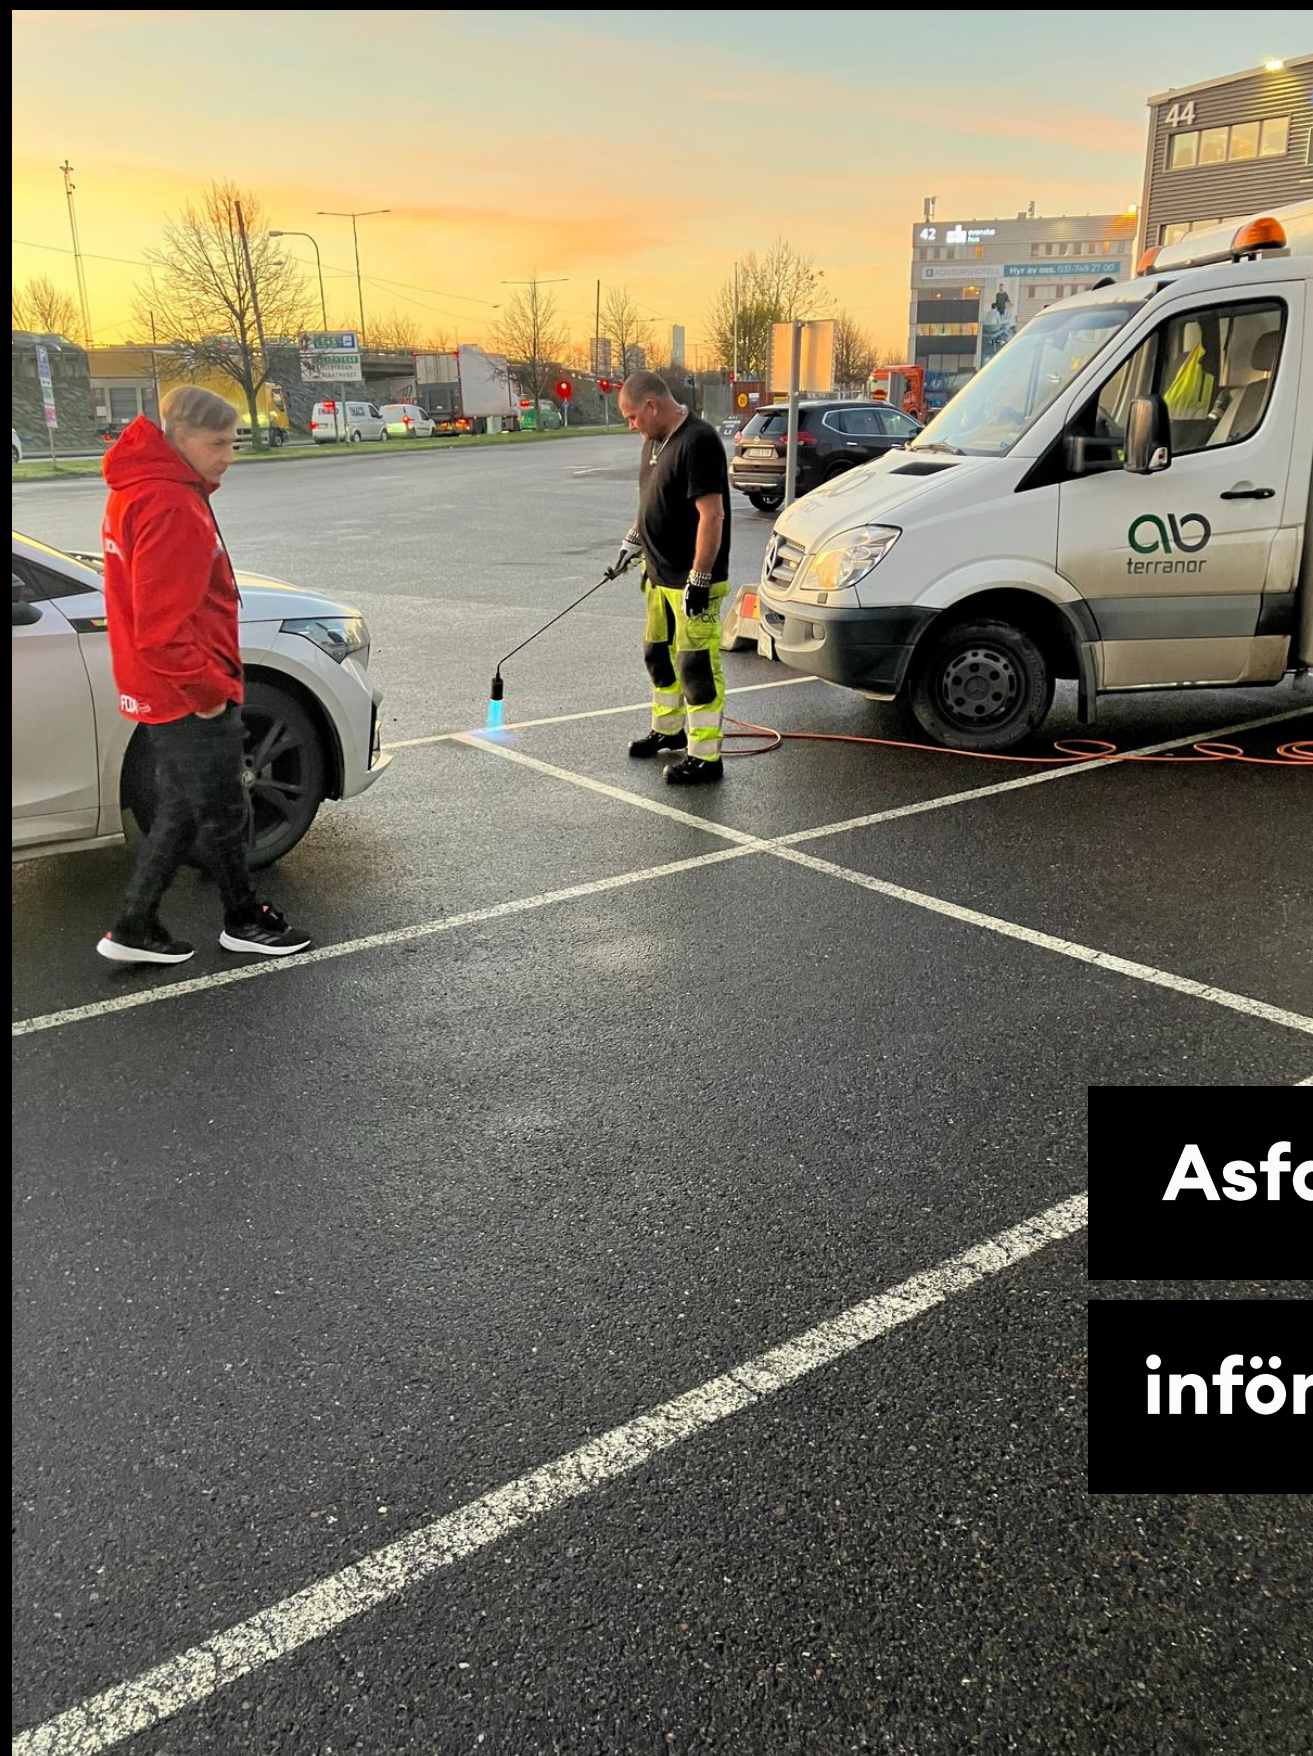

Asfalten torkas

inför montering

Bitarna läggs på plats

redo att monteras





Limmet värmebehandlas



Sten för sten placeras

och fästs på plats



**Stenarna kan utan
problem kapas**

**för att måttanpassas
för parkeringsplatsen**

**Dags för montering av
pedestal och laddboxar**



